


INSTRUCTION

IP20 / 54 / 40

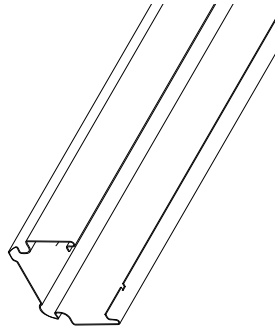

REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellingner Str. 3
 D-97486 Königsherg/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolux.de>
info@regiolux.de


SDT-System






SDT	182.
SDCS	1890 0034	101	SDTE
SDH	1890 0039	100	SDTES
SDD	1890 0033	100	SDTV
SDCT	1890 0042	100	SDTVL
SDTAF-7	1820 3092	100	SDTVLS
SDTAF-11	1820 2092	100	SDBK
			SDBAS

SDT

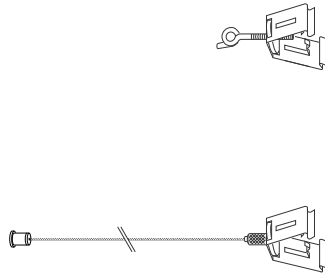

IP20/54/40




	SDD		SDCT		SDTAF
	SDCS		SDH		



IP20




SDTE



SDTV



SDTVL



SDBK


IP54



SDTES



SDTVLS




SDBAS

IP40




SDTES



















SDTV



SDTVL




SDBAS

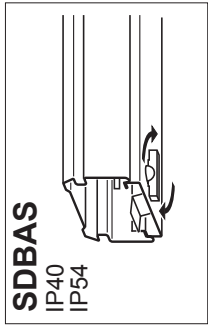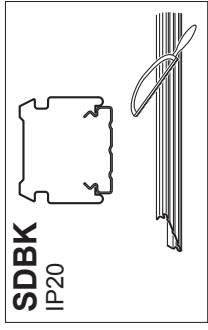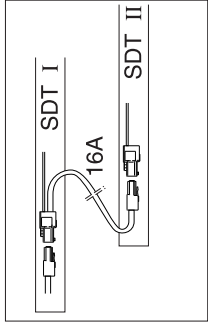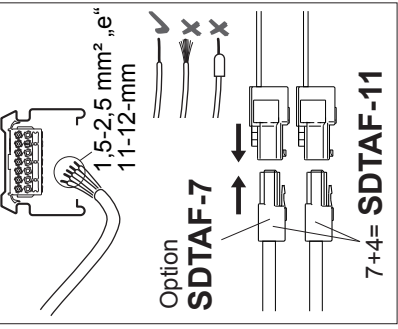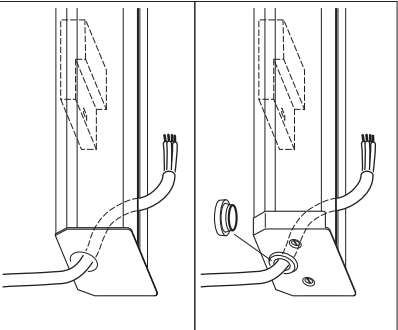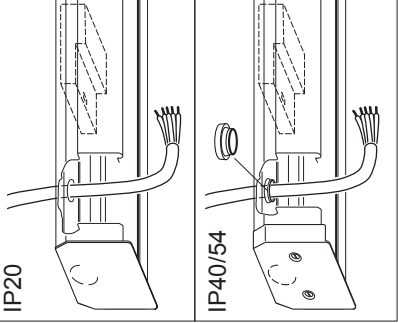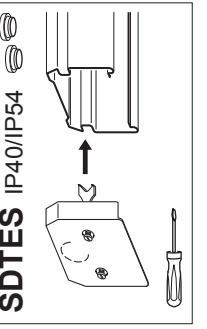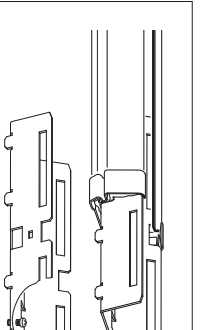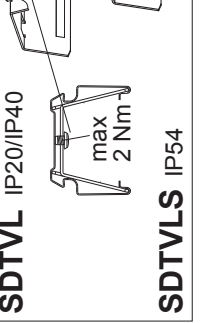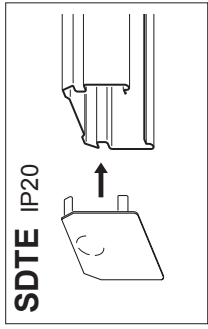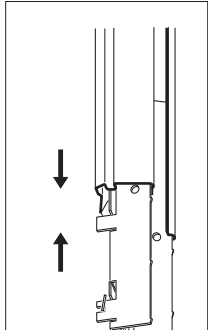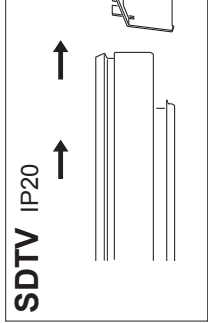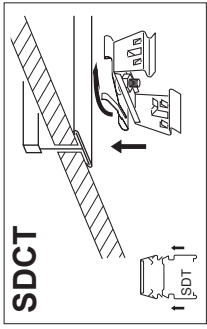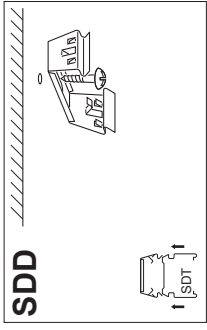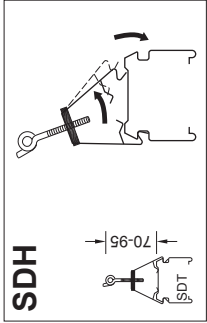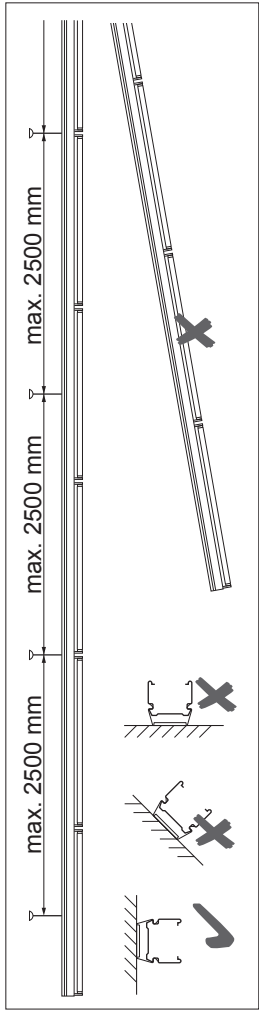

Zulässige Stromstärken bei Tragschiene SDT
missible rated current for mounting rail SDT

Verdrahtung Tragschiene wiring rail	max. Stromstärken max. rated current		5/7 Leiter 5/7 conductors	4 Zusatzleiter 4 conductors
	5/7 Leiter 5/7 conductors	4 Zusatzleiter 4 conductors		
5 x 1,5mm ²	4 x 16A	-x-	5/7 Leiter 5/7 conductors	4 Zusatzleiter 4 conductors
5 x 2,5 mm ²	4 x 16A	-x-		
7 x 2,5 mm ²	5 x 16A	-x-		
!* • 7 x 2,5 mm ² + 4 x 1,5 mm ²	4 x 16A + 2 x 10 A	4 x 10A		
	6 x 16A	4 x 5A		

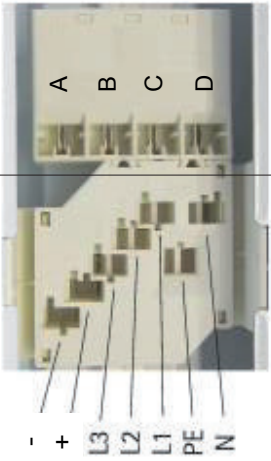

Für die Tragschiene ist gemäß VDE 0100 der Betriebsstrom, der verwendete Leitungsquerschnitt, die Schleifenimpedanz sowie die Charakteristik und der Nennstrom des Absicherungsorgans zu beachten.

As per VDE 0100 for the rails the operation voltage, the cross section of the conductors, the loop impedance as well as the characteristics and the rated current of the safety fuse have to be considered.

Steckerbelegung der Geräteträger bei Schaltung >3-pol.

Assignment of plugs of the device mounts if circuit >3-conductors.

