

Blindverschluss für freie runde Befehlsstellen, 22 mm, Kunststoff, schwarz



Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Blindverschluss
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Betätigungselement	
Form des Betätigungselements	rund
Außendurchmesser des Betätigungselements	29,5 mm
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schutzart NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Betriebsmittelkennzeichen	• gemäß DIN EN 61346-2 S • gemäß DIN EN 81346-2 S
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	• während Betrieb -25 ... +70 °C • während Lagerung -40 ... +80 °C

Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %)
---	--

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22,3 mm
positive Toleranz des Einbaudurchmessers	0,4 mm
Einbauhöhe	6,5 mm
Einbaubreite	29,5 mm
Einbautiefe	24,2 mm

Zubehör

Material des Zubehörs	Kunststoff
Farbe des Zubehörs	schwarz

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL		 EG-Konf.
	EG-Konformitätserklärung EMV		Werksbescheinigungen

Prüfbescheinigungen	sonstiges
spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Weitere Informationen



Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0FA10-0AA0>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0FA10-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0FA10-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FA10-0AA0&lang=de

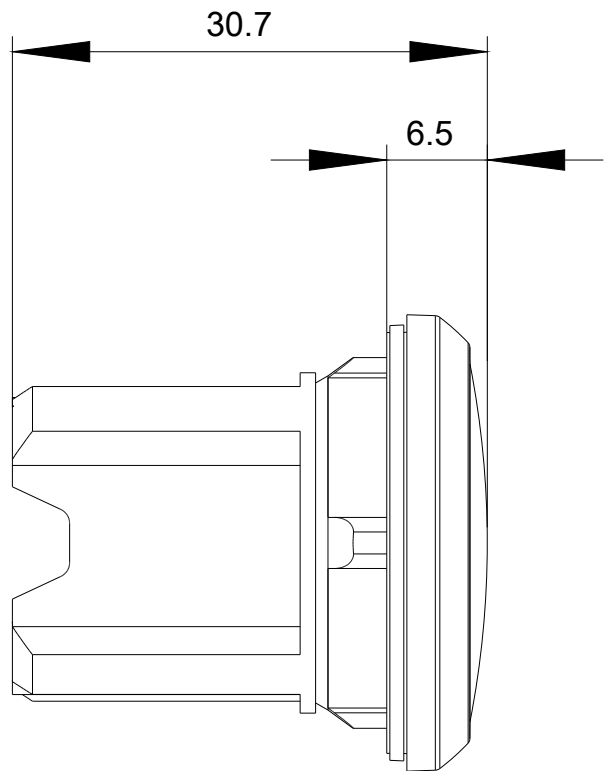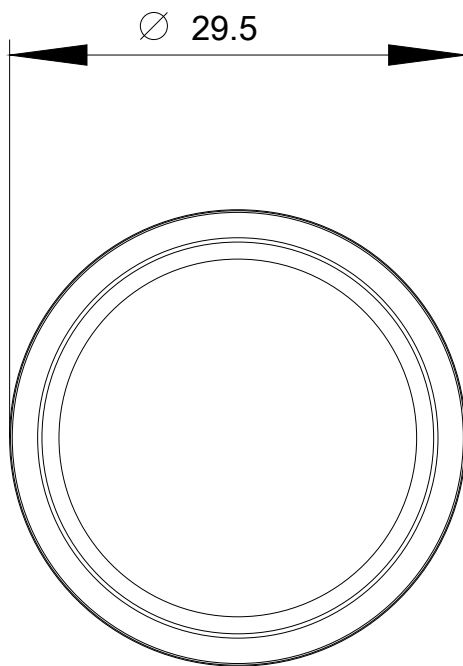

letzte Änderung:

12.04.2017