

Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten  
angebaut Bemessungsfehlerstrom 0,03..30A bei 50/60Hz  
einstellbarer TV 0...10000MSEK 3-polig In=250A Ue=100-690V  
Zubehör für: 3VA2



### Ausführung

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produkt-Markenname      | SENTRON                      |
| Produkt-Bezeichnung     | Zubehör                      |
| Ausführung des Produkts | Differenzstromschutzbaustein |

### Mechanischer Aufbau

|              |         |
|--------------|---------|
| Höhe         | 115 mm  |
| Tiefe        | 86 mm   |
| Nettogewicht | 1 295 g |

### Approbationen Zertifikate

|                             |                                                |                       |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

### **Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### **Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9223-0RL30>

### **Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9223-0RL30/all>

### **Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9223-0RL30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9223-0RL30)

### **CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

### **Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

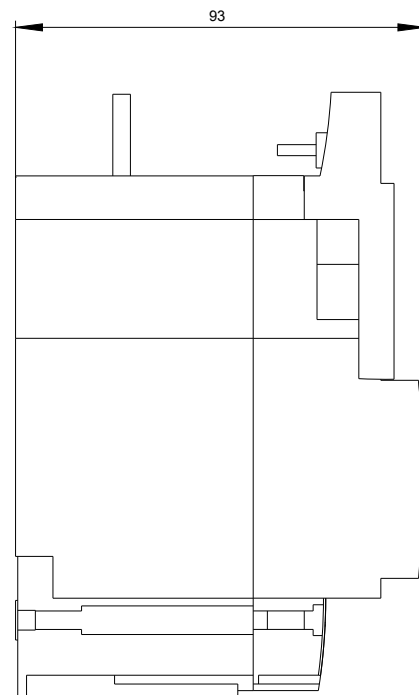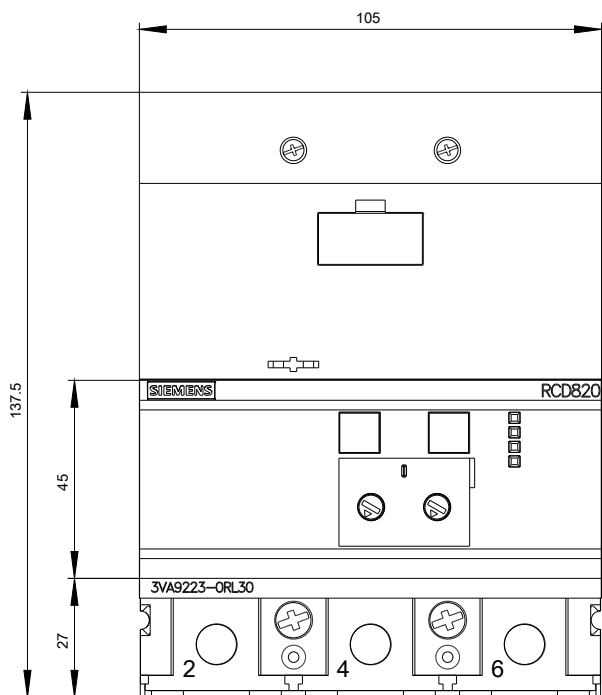

letzte Änderung:

17.04.2017